

Haier

[Vertimas iš anglų k.]


Buferinis vandens bakas Montavimo ir eksploatavimo instrukcija

Modelis

WT60V-NCA5(EU)

WT80V-NCA5(EU)

WT100V-NCA5(EU)

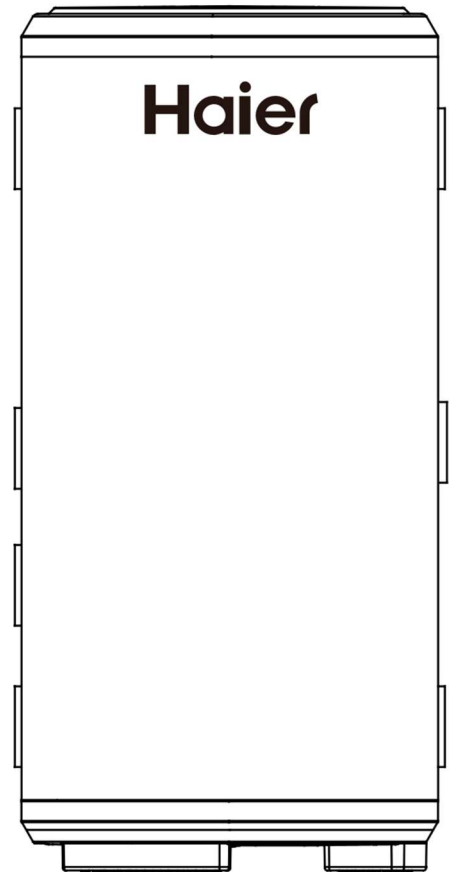

- Prieš naudodami šią instrukciją, atidžiai ją perskaitykite.
- Bendrovė pasilieka šios instrukcijos aiškinimo teisę.
- Prašome remtis faktine produkto išvaizda.
- Perskaitytę naudojimo instrukciją, ją saugokite kartu su sąskaita faktūra.
- Produkto techniniai arba programinės įrangos atnaujinimai gali būti atliekami be išankstinio įspėjimo.

Turinys

1. Atsargumo priemonės.....	1
2. Kiekvienos sudedamosios dalies pavadinimas.....	2
3. Įrengimo nurodymai.....	3
4. Priežiūra ir remontas.....	6
5. Techniniai duomenys.....	7
6. Gabenimas ir sandėliavimas.....	7
7. Produkto šalinimas.....	7




Gerbiami „Haier“ naudotojai:

Dėkojame, kad pasirinkote ir naudojate „Haier“ buferinį vandens baką.

„Haier“ produktai pasižymi aukščiausia kokybe ir geriausiomis eksploatacinėmis savybėmis. Prašome atidžiai perskaityti šį vadovą ir laikytis naudojimo instrukcijų, kad galėtumėte patogiai naudotis produktu. Perskaitykite vadovą, prašome jį saugoti. Nuo pat pradžių iki pat naudojimo pabaigos „Haier“ „Star Service“ spręs jūsų problemas. Nesvarbu, kokių problemų kiltų naudojant produktą, mes visada pasiruošę jums padėti. Ateitis yra DABAR!

Dar kartą dėkojame už tai, kad pasirinkote „Haier“ produktus. Atsiprašome, kad dėl produkto patobulinimų jūsų įsigytas „Haier“ buferinis bakas gali neatitikti naudojimo instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

Simbolių paaiškinimas

 <p>Veiksmai, kurie yra draudžiami Draudimas</p>	 <p>Veiksmai, kuriuos reikia atlikti Įspėjimas</p>	 <p>Veiksmai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį Pastaba</p>
--	--	---



Draudimas

Buferinio vandens bako negalima montuoti vietoje, kurioje negalima išleisti vandens.



Įspėjimas

Kai naudojama srityse, kuriose aplinkos temperatūra yra žemiau 0°C, vandens baką rekomenduojama įrengti patalpoje.



Įspėjimas

Apie išmetimo vožtuvo naudojimą. Vandens talpykla turi būti įrengta su trijų funkcijų išleidimo vožtuvu. Siekiant užtikrinti saugumą, be leidimo negalima keisti jo montavimo padėties, taip pat griežtai draudžiama užkimšti jo išėjimus.



Įspėjimas

Reikia priūrėti, kad vaikai nežaistų su įrenginiu.



Įspėjimas

Iš slėgio išleidimo vožtuvo vamzdžio gali lašėti vanduo ir šis vamzdis turi būti paliktas atvirame ore.



Įspėjimas

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotus fizinius, jutimo ar protinius gebėjimus arba stokojantiems patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri arba apie prietaiso naudojimą informuoja asmuo, atsakingas už jų saugą.



Pastaba

Šiuo įrenginiu gali naudotis 8 metų ir vyresni vaikai bei žmonės turintys ribotus fizinius, jutimo ar protinius gebėjimus arba stokojantys patirties ir žinių jeigu jie yra prižiūrimi arba informuoti apie įrenginio saugų naudojimą ir suvokia su tuo susijusius pavojus. Valymo ir techninės priežiūros neleidžiama atlikti neprižiūrimiems vaikams. (EN standartas)



Įspėjimas


Slėgio išleidimo įrenginį reikia reguliariai aktyvuoti, kad būtų pašalintos kalkių nuosėdos ir patikrinta ar jis nėra užsikimšęs.



Pastaba

Nuo 3 iki 8 metų amžiaus vaikams leidžiama naudoti tik prie vandens šildytuvo prijungtą čiaupą. (EN standartas)

Buferinis vandens bakas

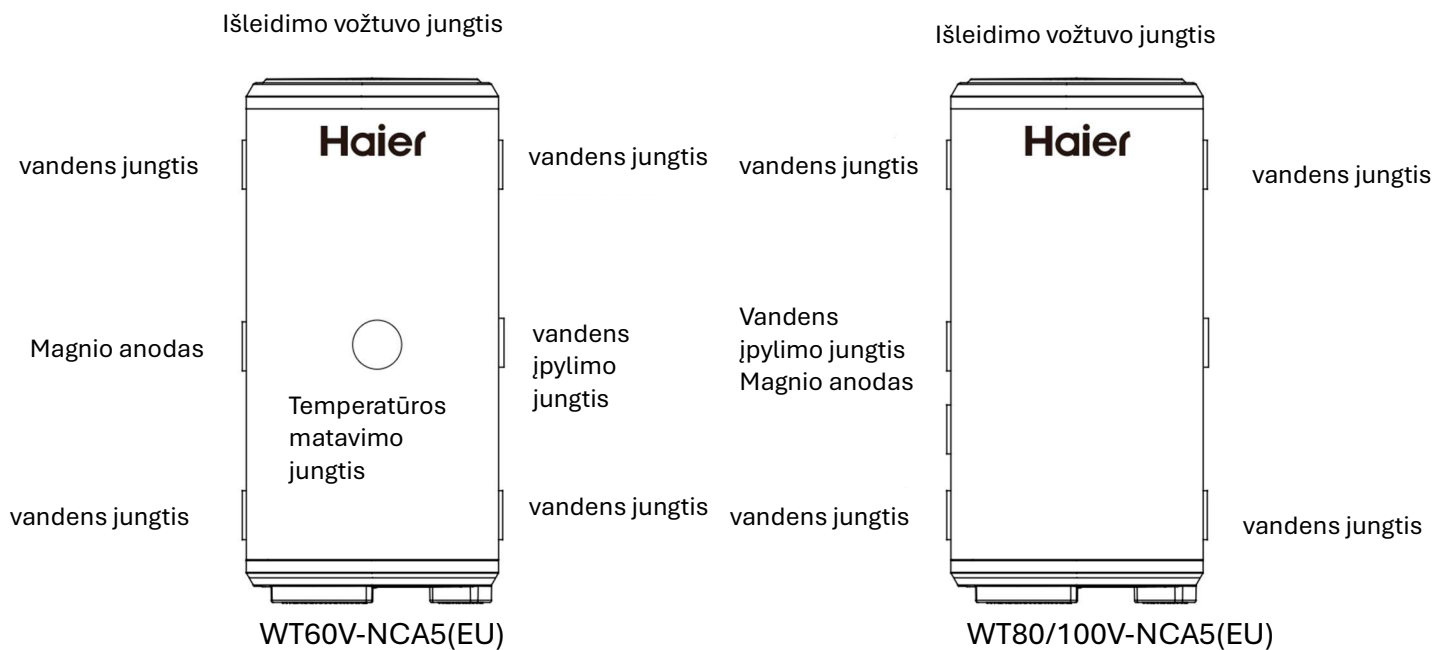

Pakuotės sąrašas

Sudedamosios dalies pavadinimas	Vandens bakas	Naudojimo instrukcija	Magnio anodas	Laidų jungtis
Kiekis	1 rinkinys	1 kopija	1 vnt.	1 vnt.

Jį turi montuoti įmonės garantinio aptarnavimo skyriaus montuotojai arba paskirtieji montuotojai.

Tinka aušinimo/šildymo sistemai


Įrengimo vietos pasirinkimas

1. Paviršius turi išlaikyti buferinio vandens rezervuaro svorį, ir turi būti galimybė sklandžiai išleisti vandenį.
2. Jis gali palikti pakankamai vietos, reikalingos montavimui, statybai, priežiūrai ir eksploatacijai.
3. Įrengimo vietoje turi nebūti sieros dujų ir mineralinės alyvos, nes tai gali sukelti buferinio vandens bakų ir priedų koroziją.
4. Pasirūpinkite, kad buferinio vandens bako vandens vamzdžiai, naudojami vietovėse, kuriose temperatūra yra žemesnė nei 0 °C, neužšaltų.
5. Turi būti galimybė tvirtai pritvirtinti buferinį vandens baką.
6. Buferinis vandens bakas montuojamas vietoje, kur yra pasiekiamas vandentiekio vanduo ir jis gali būti naudojamas bakui papildyti.

Negalima montuoti esant žemiau nurodytoms sąlygoms:

1. Vietos, kuriose minimali temperatūra yra žemiau 0 °C.
2. Vietos, kuriose yra didelė drėgmė, netoli dūmų ir ugnies arba ugnies šaltinių.
3. Vietos, į kurias gali tiesiogiai pūsti stiprūs vėjai, pavyzdžiui, taifūnai.
4. Net jei vanduo išsilieja, tai nepakenkia aplinkai ir aplinka gali būti atspari vandeniui arba galima nukreipti išsiliejusį vandenį į kanalizaciją ar kitas vietas.

Įrengimo matmenys

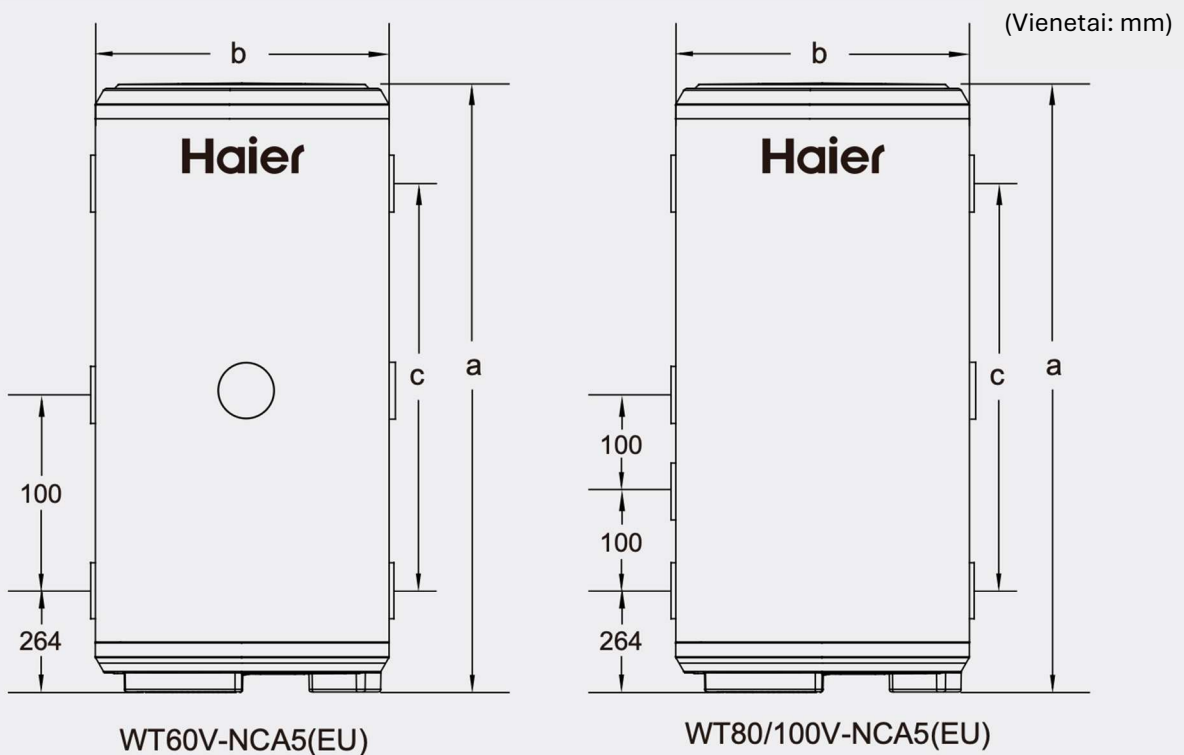

Modelis	a (mm)	b (mm)	c (mm)
WT60V-NCA5(EU)	738	482	237
WT80V-NCA5(EU)	849	482	355
WT100V-NCA5(EU)	1034	482	533


Pastaba: Pateiktų parametų paklaidos diapazonas yra $\pm 10\%$

■ Įrengimas ir tvirtinimas

1. Buferinį vandens baką pastatykite ant pakankamos nešamosios galios lygaus paviršiaus, kurio nuolydis ne didesnis kaip 5° . Kad buferinis vandens bakas neapsiverstų, jį galima pritvirtinti kampiniais metaliniais elementais iš visų prietaiso pusių.
2. Montuojant buferinį vandens baką patalpoje, jis turėtų būti kuo arčiau sienos arba vietoje, kurią jį ne taip lengvai gali pasiekti personalas.
3. Buferinio vandens rezervuaro montavimo vieta turėtų būti pasirinkta tokioje vietoje, kurioje jį būtų lengva naudoti, prižiūrėti ir kurioje yra kanalizacija. Taip bus išvengta žalos netoliese arba žemiau esančioms patalpoms nuotėkio iš buferinis vandens bako ar vamzdžių atveju.


Vamzdyno įrengimas

1. Nustatykite buferinio vandens bako montavimo vietą ir sumontuokite visus vamzdžius ir prijunkite vandentiekio vamzdį (vartotojams rekomenduojamas PP-R vamzdis) pagal matmenų schemą ir vartotojo reikalavimus. Pridėtą magnio anodą sumontuokite nurodytoje vietoje vandens bake. Jungiant vamzdžius, pasirūpinkite, kad būtų naudojama teflono sandarinimo juosta, kuri padės išvengti nuotėkio.
2. Visos šio rezervuaro vandens išleidimo angos yra su vidiniu sriegiu.
3. Siekiant palengvinti buferinio vandens rezervuaro montavimą ir išmontavimą, rekomenduojama atskirai pritvirtinti jungtį tinkamoje vietoje ant vandens įleidimo ir išleidimo vamzdžių. Patikrinti vandens tiekimo vietą ir atskirai prijungti vandens įleidimo ir išleidimo vamzdžius bei vandens čiaupų vamzdžius prie vandens naudojimo vietų.
4. Nesujunkite vandens įleidimo ir išleidimo vamzdžių atvirkščiai. Toliau pateiktas paveikslas yra tik vamzdžių montavimo schema. Vartotojai gali montuoti vamzdžius pagal faktinę situaciją.
5. Prijunkite vandentiekio įleidimo vamzdį ir šildymo grįžtamąjį vamzdį, tada prijunkite juos prie šildymo įleidimo.

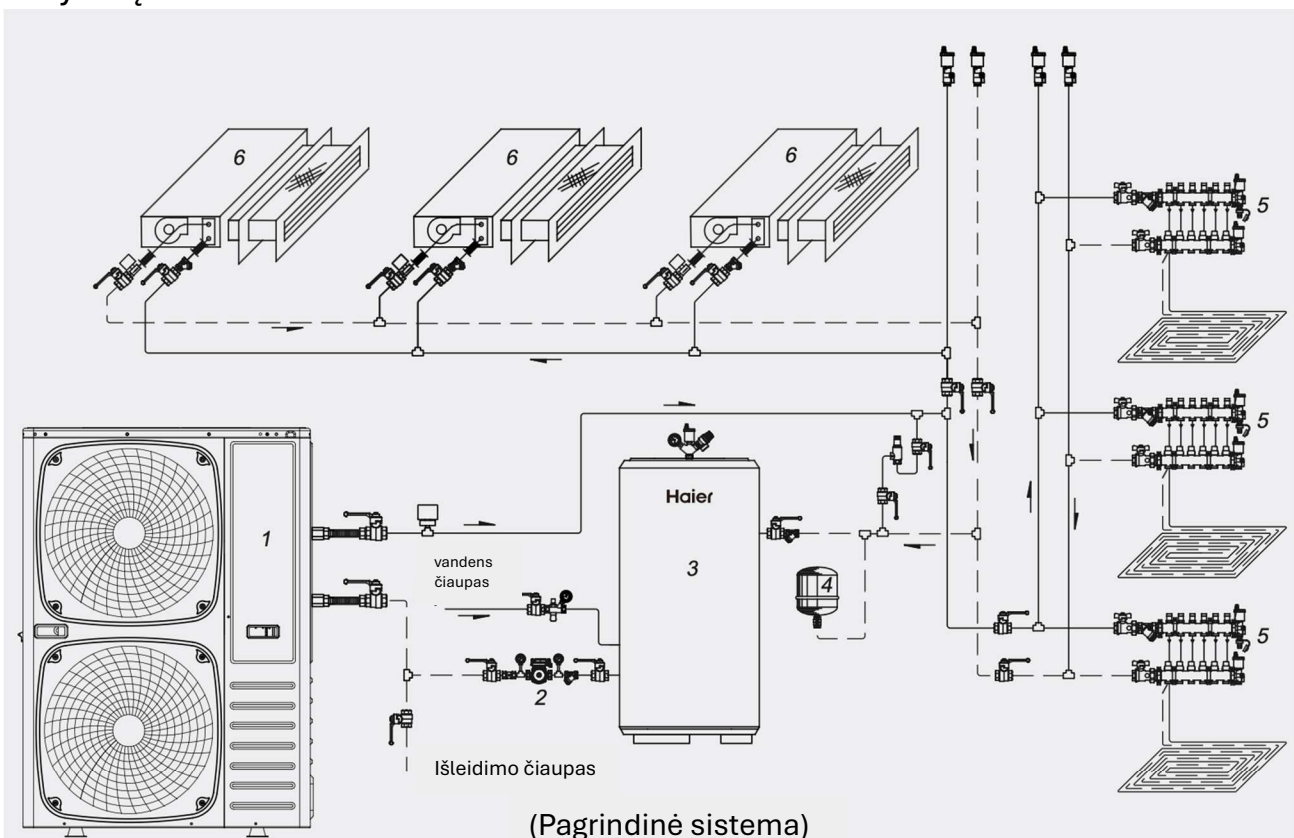

1. Oro šaltinis kaitros siurblys vandens šildytuvas
2. Cirkuliacinis siurblys
3. Buferinis bakas

4. Išsiplėtimo bakelis
5. Kolektorius
6. Ventilatoriaus ritė

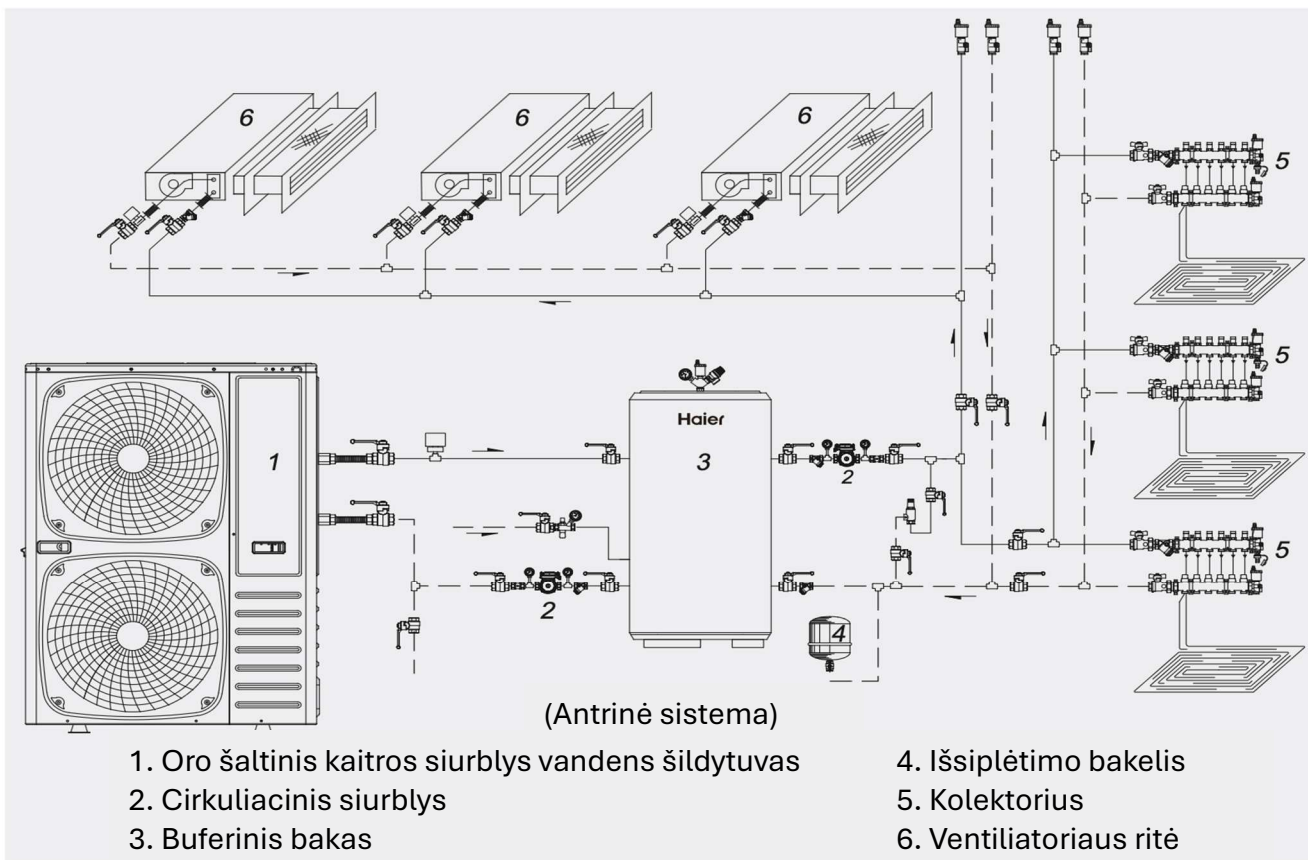

Pavadinimas	Šildymo išvestis	Šildymo įvestis	Išmetimo vožtuvas
Jungties matmenys ir specifikacija	DN32 (vidinis sriegis)	DN32 (vidinis sriegis)	DN20 (vidinis sriegis)

Priežiūra ir remontas

EN

■ Vandens bako plovimas ir priežiūra

- Nelieskite šlapiomis rankomis
 - Neplaukite karštu vandeniu arba tirpikliais
1. Vidinio rezervuaro išpūtimas: užsukite vandens įleidimo vožtuvą ir atidarykite vandens rezervuaro išleidimo vožtuvą, tada prijunkite išleidimo vamzdį prie vandens įleidimo angos, kad būtų galima atlikti išpūtimą. Pastaba: išpūtimo metu vanduo turėtų būti įpurškiamas keletą kartų, kad būtų nuplauti nešvarumai, esantys vidinio rezervuaro dugne.
 2. Vandens bako ištuštinimas: Perkeliant įrenginį arba jeigu vandens bakas bus ilgą laiką nenaudojamas, ištuštinkite vandens baką, atlikdami aukščiau aprašytą vidinio bako išpūtimo procedūrą. Jei vandens bakas yra uždromas šaltuose regionuose žiemą, ištuštinkite baką, kad išvengtumėte užšalimo ir vidinio bako sugadinimo.
 3. Magnio anodo keitimas: „Haier“ buferinis vandens bakas yra įrengtas su apsauginiu magnio anodu, kuris gali veiksmingai prailginti produkto tarnavimo laiką. Atsižvelgiant į vandens kokybės skirtumus, paprastai kas trejus metus reikia patikrinti magnio anodo būklę ir laiku jį atnaujinti. Dėl konkrečių atnaujinimo veiksmų kreipkitės į „Haier“ aptarnavimo personalą.

Techniniai duomenys

EN

Bako modelis	WT60V-NCA5(EU)	WT80V-NCA5(EU)	WT100V-NCA5(EU)
Vandens bako skersmuo (mm)	482	482	482
Vardinė talpa	60	73	93
Vardinis vandens slėgis (Mpa)	0,8	0,8	0,8
Atsparumo vandeniui klasė	IPX4	IPX4	IPX4
Grynas / bendras svoris (kg)	22/26	25/29	29/34
Temperatūrų diapazonas (°C)	0-90	0-90	0-90
Izoliacijos storis (mm)	50	50	50
ErP	C	C	C
Pakuotės matmenys (mm)	566*606*852	566*606*972	566*606*1152

Pastaba: Mūsų įmonė orientuojasi į technologinius atnaujinimus, todėl parametrai gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Gabenimas ir sandėliavimas

EN

Jei buferinio vandens bako nebegalima naudoti ir norite jį išmesti, turite jį tinkamai utilizuoti, kad nepadarytumėte žalos aplinkai. Daugiau informacijos galite gauti kreipdamiesi į vietos aptarnavimo skyrių. Buferinis vandens bakas yra suprojektuotas ir pagamintas taip, kad jį būtų paprasta gabenti. Šis simbolis reiškia, kad šio produkto negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Produktą pristatykite į elektros ar elektroninės įrangos surinkimo ar perdirbimo centrą. Užtikrindami tinkamą šio produkto šalinimą, padėsite išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Netinkamai šalinant šį produktą gali būti sukeltas minėtas neigiamas poveikis.



Haier