


Flexvent Solar

- | | |
|--|------------------------------------|
| ENG Quick start guide | ITA Guida rapida |
| CZE Stručný návod | NLD Snelstartgids |
| DAN Hurtig start-guide | NOR Hurtigstartveiledning |
| DEU Schnellanleitung | POL Przewodnik Szybki start |
| ESP Guía de inicio rápido | RUM Ghid de pornire rapidă |
| FIN Pika-aloitusopas | SLK Stručná príručka |
| FRA Guide d'installation rapide | SWE Snabbstartsguide |
| HUN Gyorsindítási útmutató | |




that's excellence.

1

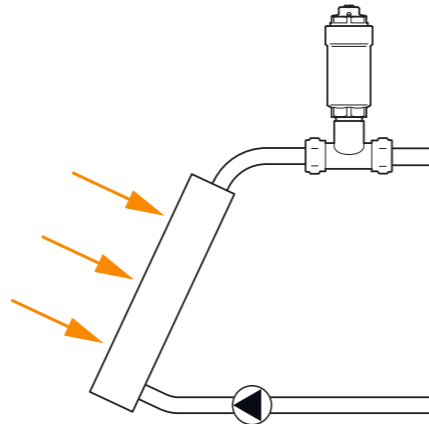

2

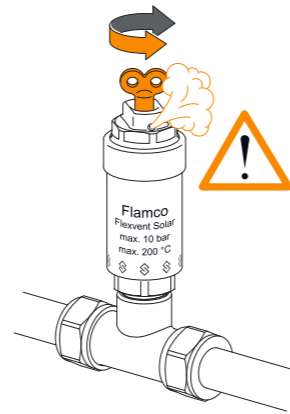

ENG

1.1. General

This set comprises a Flexvent Solar (A) and instructions (B).

Application

The Flexvent Solar can be used in solar energy systems that use glycol-based additives (max. 50%).

- Min. system temperature: -10°C.
- Max. system temperature: 200°C.
- Max. system pressure at the Flexvent Solar: 10 bar.

Safety

Install the Flexvent Solar in a dry and frost-free location and somewhere that allows easy access for maintenance.

1.2. Installation

When installing a Flexvent Solar, please be aware of the following points.

- Have the installation performed by a qualified engineer only.
- Observe local regulations and guidelines.
- Flush the installation through adequately before installing the Flexvent Solar.

- Install the Flexvent Solar vertically at the highest point of the system. (fig. 1)
- Use sealing tape on the Flexvent Solar.

For safety reasons, the Flexvent Solar is not an automatic bleed device.

1.3. Maintenance and service

Visually inspect the Flexvent Solar on a regular basis.

Only carry out maintenance once the system has been depressurised and cooled down.

Bleed off the separated air regularly through the air bleed tap. Ensure that the system has cooled down first! Risk of scalding! (fig. 2)

1.4. Dismantling

Depressurise the system. Remove the Flexvent Solar from the system.

Environment

Observe local regulations governing disposal of the Flexvent Solar.

CZE

1.1. Všeobecně

Tato souprava obsahuje Flexvent Solar (A) a návod k použití (B).

Applikace

Flexvent Solar se používá v solárních systémech, které pracují s přísadami na bázi glykolu (max. 50%).

- in. teplota systému: -10 °C.
- Max. teplota systému: 200 °C.
- Max. tlak v systému u zařízení Flexvent Solar: 10 barů.

Bezpečnost

Flexvent Solar namontujte na suchém místě chráněném před mrazem, které je při údržbě snadno přístupné.

1.2. Instalace

Při instalaci ventilu Flexvent Solar mějte na paměti následující body.

- Montáž smí provádět pouze kvalifikovaný technik.
- Dodržujte místní nařízení a směrnice.
- Před montáží zařízení Flexvent Solar dostatečně propláchněte montážní koryto.

- Zařízení Flexvent Solar namontujte svisle do nejvyššího bodu systému. (obr. 1)
- Při montáži zařízení Flexvent Solar použijte těsnící pásku.

Z bezpečnostních důvodů není Flexvent Solar automaticky odvědušňující zařízení.

1.3. Údržba a servis

Zařízení Flexvent Solar pravidelně prohlížejte.

Provádějte údržbu pouze po odvědušnění a vychladnutí celého systému.

Oddělený vzduch vypouštějte pravidelně odvědušňovacím ventilem. Nejprve se ujistěte, že systém vychladl! Riziko popálení! (obr. 2).

1.4. Demontáž

Odvzdušněte systém. Odstraňte Flexvent Solar ze systému.

Životní prostředí

Řiďte se místními nařízeními, které se vztahují k likvidaci zařízení Flexvent Solar.

DAN

1.1. Generelt

Denne sæt indeholder en Flexvent Solar (A) samt instruktioner (B).

Anvendelse

Flexvent Solar kan anvendes i solenergisystemer, der benytter glykolbaserede tilsætningsstoffer (maks. 50 %).

- Min. systemtemperatur: -10 °C.
- Maks. systemtemperatur: 200 °C.
- Maks. systemtryk på Flexvent Solar: 10 bar.

Sikkerhed

Installér Flexvent Solar på et tørt og frostfrit sted, der samtidig er let tilgængeligt for vedligeholdelse.

1.2. Installation

Vær venligst opmærksom på følgende punkter i forbindelse med installation af Flexvent Solar.

- Installationen må kun foretages af en kvalificeret tekniker.
- Overhold lokale regulativer og retningslinier.
- Gennemskyld installationen omhyggeligt, inden Flexvent Solar installeres.

- Installér Flexvent Solar vertikalt på systemets højeste punkt. (fig. 1)
- Brug forsejlingstape på Flexvent Solar.

Af sikkerhedshensyn er Flexvent Solar ikke en automatisk udluftningsanordning.

1.3. Vedligeholdelse og service

Flexvent Solar bør regelmæssigt inspiceres visuelt.

Vedligeholdelse må kun foretages, efter trykket er taget af og systemet er kølet ned.

Udskil den separate luft regelmæssigt gennem udluftningsventilen. Vær sikker på, systemet først er kølet ned! Risiko for skoldning! (fig. 2)

1.4. Demontering

Tag trykket af systemet. Fjern Flexvent Solar fra systemet.

Miljø

Overhold lokale regulativer ved bortskaffelse af Flexvent Solar.

DEU

1.1. Allgemeines

Dieses Set enthält einen Flexvent Solar (A) und eine Gebrauchsanweisung (B).

Anwendung

Der Flexvent Solar kann in Solarsystemen verwendet werden mit Zusatzstoffen auf der Basis von Ethylenglykol verwendet werden (max. 50%).

- Min. Systemtemperatur -10 °C.
- Max. Systemtemperatur 200 °C.
- Max. Systemdruck am Flexvent Solar 10 bar.

Sicherheit

Installieren Sie den Flexvent Solar an einem trocknen und frostfreien Ort, der leicht für die Wartung zugänglich ist.

1.2. Installation

Bei der Montage des Flexvent Solar sind folgende Punkte zu beachten:

- Lassen Sie die Installation nur von qualifiziertem Personal ausführen.
- Dabei sind vor Ort geltende Richtlinien zu beachten.
- Spülen Sie die Anlage ausreichend vor der Installation.

- Installieren Sie den Flexvent Solar vertikal am höchsten Punkt des Systems. (Abb. 1)
- Benutzen Sie Dichtungsband für den Flexvent Solar.

Aus Sicherheitserwägungen ist der Flexvent Solar kein automatischer Entlüfter.

1.3. Instandhaltung und Service

Unterziehen Sie den Flexvent Solar regelmäßig einer visuellen Inspektion.

Warten Sie das System nur, wenn es drucklos und abgekühlt ist.

Leiten Sie die ausgeschiedene Luft regelmäßig über das Entlüftungsventil ab. Sorgen Sie dafür, dass das System abgekühlt ist! Verbrennungsgefahr! (Abb. 2)

1.4. Demontieren

System drucklos machen. Flexvent Solar entfernen.

Umwelt

Halten Sie sich an die örtlichen Regelungen beim Entsorgen des Flexvent Solar.

ESP

1.1. Generalidades

Este juego contiene un Flexvent Solar (A) y un manual de instrucciones (B).

Aplicación

Los Flexvent Solar se pueden utilizar en Sistemas Solares con aditivos de glicol (máx 50%).

- Temperatura mínima del sistema -10 °C.
- Temperatura máxima del sistema 200 °C.
- Presión máxima del sistema a la altura del Flexvent Solar 10 bares.

Seguridad

Instale el Flexvent Solar en un lugar seco, a salvo de heladas y de fácil acceso para las tareas de mantenimiento.

1.2. Instalación

Preste atención a los siguientes puntos cuando instale Flexvent Solar.

- La instalación sólo la podrá llevar a cabo personal cualifi cado.
- Se deberán respetar la legislación y las directivas locales.
- Aclare bien todo el sistema antes de instalar el Flexvent Solar.

- Instale el Flexvent Solar en posición vertical, en el punto más alto del sistema. (fig. 1)
- Ponga cinta de impermeabilización en el Flexvent Solar.

Por motivos de seguridad, el Flexvent Solar no es un purgador automático.

1.3. Mantenimiento y servicio

Realice regularmente una inspección ocular del Flexvent Solar.

Las tareas de mantenimiento sólo se podrán llevar a cabo cuando no haya presión en el sistema y éste esté frío.

Elimine regularmente el aire separado con el purgador. ¡Asegúrese de que el sistema está ya frío! ¡Peligro de quemaduras! (fig. 2)

1.4. Desmontaje

Elimine la presión del sistema. Extraiga el Flexvent Solar del sistema.

Medio ambiente

Tenga en cuenta la legislación local a la hora de eliminar el Flexvent Solar.

FIN

1.1. Yleistä

Tähän sarjaan kuuluu Flexvent Solar (A) ja ohjeet (B).

Käyttö

Flexvent Solaria voidaan käyttää aurinkojärjestelmissä glykolipohjaisten lisäaineiden kanssa (maks. 50 %).

- Järjestelmän minimilämpötila -10 °C.
- Järjestelmän maksimilämpötila 200 °C.
- Järjestelmän maksimipaine Flexvent Solarin kohdalla 10 baaria.

Turvallisuus

Asenna Flexvent Solar kuivaan, pakka-selta suojattuun paikkaan, johon pääsee helposti huoltoon varten.

1.2. Asennus

Huomioi seuraavat seikat Flexvent Solar -laitetta asennettaessa.

- Vain ammattimiehet saavat suorittaa asennuksen.
- Noudata paikallisia määräyksiä ja ohjeita.
- Huuhtelee laitteisto riittävästi ennen Flexvent Solarin asentamista.

- Asenna Flexvent Solar pystysuoraan järjestelmän korkeimpaan kohtaan. (kuva 1)
- Käytä Flexvent Solarissa tiivistysteippiä.

Turvallisuuskökohtadista Flexvent Solar ei ole mikään automaattinen

ilmanpoistaja.

1.3. Ylläpito ja huolto

Suorita Flexvent Solarille säännöllisesti visuaalinen tarkastus.

Suorita ylläpito vain järjestelmän ollessa paineeton ja jäähtynyt.

Päästä poistuva ilma säännöllisesti ilmanpoistohanan kautta ulos. Varmista, että järjestelmä on jäähtynyt! Palamisen vaara! (kuva 2)

1.4. Purkaminen

Vapauta järjestelmästä paine. Poista Flexvent Solar järjestelmästä.

Ympäristö

Hävitä Flexvent Solar paikallisten määräysten mukaan.

FRA

1.1. Généralités

Ce kit comprend du Flexvent Solar (A) et un mode d'emploi (B).

Application

Le Flexvent Solar peut être utilisé dans des systèmes Solaires avec additifs à base de glycol (max 50%).

- Température de système mini -10 °C.
- Température de système maxi 200 °C.
- Pression de système maxi au niveau du Flexvent Solar 10 bars.

Sécurité

Installez le Flexvent Solar dans un lieu sec et à l'abri du gel, dans un endroit facilement accessible pour l'entretien.

1.2. Installation

Lors du montage du Flexvent Solar, tenir compte des points suivants.

- Confi ez l'exécution de l'installation exclusivement à du personnel qualifié.
- Respectez le règlement et directives locales.
- Rincez suffi samment l'installation avant d'installer le Flexvent Solar.

- Installez le Flexvent Solar verticalement au point le plus haut du système. (fig. 1)
- Utilisez du ruban d'étanchéité sur le Flexvent Solar.

Pour des raisons de sécurité, le Flexvent Solar n'est pas une purge d'air automatique.

1.3. Entretien et service

Soumettez régulièrement le Flexvent Solar à une inspection visuelle.

N'effectuez l'entretien que lorsque le système est hors pression et refroidi.

Évacuez régulièrement l'air séparé au moyen d'une robinet de purge. Veillez à ce que le système soit refroidi ! Danger de brûlure ! (fig. 2)

1.4. Démontage

Évacuez la pression du système. Retirez le Flexvent Solar du système.

Environnement

Respectez le règlement local lors de l'évacuation du Flexvent Solar.

HUN

1.1. Információk

Ez a készlet egy Flexvent Solar-t (A) és az utasításokat (B) tartalmazza.

Alkalmazás

A Flexvent Solar-t olyan napenergia rendszerekben lehet használni, amelyek glikol alapú adalékanyagokat használnak (max. 50%).

Aalberts hydronic flow control

Headquarters

Postbus 30110 / 1303 AC Almere
Fort Blauwkapel 1 / 1358 AD Almere
Nederland
+31 (0)36 526 2300 / nl.info@aalberts-hfc.com

België / Belgique

+32 (0)2 371 01 61
be.info@aalberts-hfc.com

Северна Македонија

+389 2 30 77 407
balkan@aalberts-hfc.com

Ceska Republika

+420 284 00 10 81
cz.info@aalberts-hfc.com

Danmark

+45 44 94 02 07
dk.info@aalberts-hfc.com

Deutschland

+49 342 927 130
de.info@aalberts-hfc.com

Eesti

+372 568 838 38
ee.info@aalberts-hfc.com

España

-
es.info@aalberts-hfc.com

France

+33 (0) 986 000 400
fr.info@aalberts-hfc.com

Magyarország

+36 23 880 981
hu.info@aalberts-hfc.com

Österreich

+43 664 8822 8566
at.info@aalberts-hfc.com

Polska

+48 65 529 49 89
pl.info@aalberts-hfc.com

Slovensko

+421 948 149 541
sk.info@aalberts-hfc.com

Suomi

+358 010 320 99 90
fi.info@aalberts-hfc.com

Svenska

+46 050 042 89 95
se.info@aalberts-hfc.com

Schweiz / Suisse

+41 41 854 30 50
ch.info@aalberts-hfc.com

United Arab Emirates

+971 56 6821500
ae.info@aalberts-hfc.com

United Kingdom

+44 17 447 447 44
uk.info@aalberts-hfc.com

Україна

+38 044 353-92-97
ua.info@aalberts-hfc.com

- Min. rendszer hőmérséklet: -10 °C.
- Max. rendszer hőmérséklet: 200 °C.
- Max. rendszernyomás a Flexvent Solar-nál: 10 bar.

Biztonság

Szerelje fel a Flexvent Solar-t egy száraz és fagymentes helyen, valahol, ahol karbantartás céljából könnyen hozzáférhet.

1.2. Felszerelés

 A Flexvent Solar beszerelésekor, kérjük, vegye figyelembe a következőket.

- kizárólag szakképzett mérnök végezheti el.
- Tartsa be a helyi szabályokat és irányelveket.
- Flexvent Solar felszerelése előtt megfelelően öblitse át a berendezést.

- Szerelje fel a Flexvent Solar-t a rendszer legmagasabb pontjára függőlegesen. **(1. ábra)**
- Használjon szigetelőszalagot a Flexvent Solar-on.

 Biztonsági okokból, a Flexvent Solar nem egy automata légtelenítő készülék.

1.3. Karbantartás és javítás

 Rendszeres időközönként vizuálisan vizsgálja meg a Flexvent Solar-t.

Csak akkor hajtson végre karbantartási munkálatot, ha nyomásmentesítette a rendszert és az lehűlt.

Szabályos időközönként fúvassa ki az elkülönített levegőt a légtelenítő csapon keresztül. Először bizonyosodjon meg arról, hogy a rendszer lehűlt! Forrázás veszély! **(2. ábra)**

1.4. Leszerelés

Nyomásmentesítse a rendszert.

Távolítsa el a Flexvent Solar-t a rendszerből.

Környezetvédelem

 artsa be a Flexvent Solar ártalmatlanítására vonatkozó helyi utasításokat.

ITA

1.1. Generalità

Questo pacchetto confezione comprende un Flexvent Solar **(A)** e le presenti istruzioni **(B)**.

Impiego

Flexvent Solar può essere impiegato in impianti a pannelli solari con additivi a base di glicole (max. 50%).

- Temperatura minima d’esercizio -10 °C.
- Temperatura massima d’esercizio 200 °C.
- Pressione massima d’impianto in corrispondenza del Flexvent Solar: 10 bar.

Sicurezza

Installare Flexvent Solar in un ambiente al riparo dal gelo ed in posizione facilmente accessibile per la manutenzione

1.2. Installazione

 L’installazione di Flexvent Top Solar dovrà essere effettuata tenendo conto di quanto segue.

- Aver cura che l’installazione sia effettuata esclusivamente da personale qualificato. Attenersi alle norme e direttive locali.
- Effettuare un accurato lavaggio interno dell’impianto prima di installare il
- Flexvent Solar.

- Installare il Flexvent Solar in posizione verticale nel punto più alto dell’impianto **(fig. 1)**.
- Utilizzare nastro tefl onato sul Flexvent Solar.

 Per ragioni di sicurezza Flexvent Solar non funziona come disaeratore automatico.

1.3. Manutenzione

 Sottoporre regolarmente il Flexvent Solar ad un’ispezione visiva.

Effettuare operazioni di manutenzione solo ad impianto freddo e depressurizzato.

Scaricare regolarmente l’aria accumulata tramite il rubinetto di sfi ato. Assicurarsi che l’impianto sia freddo! Pericolo di ustioni! **(fig. 2)**.

1.4. Smontaggio

Azzerare la pressione nell’impianto. Smontare il Flexvent Solar dall’impianto.

Ambiente

 Smaltire il Flexvent Solar in conformità alle normative locali.

NLD

1.1. Algemeen

Deze set bevat een Flexvent Solar **(A)** en een instructie **(B)**.

Toepassing

De Flexvent Solar kan worden gebruikt in Solarsystemen met additieven op glycol-basis (max 50%).

- Min. systeemtemperatuur -10 °C.
- Max. systeemtemperatuur 200 °C.
- Max. systeemdruk ter plaatse van Flexvent Solar 10 bar.

Veiligheid

Installeer de Flexvent Solar op een droge en vorstvrije locatie en op een plek die goed toegankelijk is voor onderhoud.

1.2. Installatie

 Bij installatie van de Flexvent Top Solar dienen onderstaande punten in acht genomen te worden.

- Laat de installatie uitsluitend door gekwalificeerd personeel uitvoeren.
- Houdt u aan lokale regelgeving en richtlijnen.
- Spoel de installatie voldoende door alvorens de Flexvent Solar te installeren.

- Installeer de Flexvent Solar verticaal op het hoogste punt van het systeem **(fig. 1)**
- Gebruik afdichtingstape op de Flexvent Solar.

 Uit veiligheidsoverwegingen is de Flexvent Solar geen automatische ontluchter.

1.3. Onderhoud en service

 Onderwerp de Flexvent Solar regelmatig aan een visuele inspectie.

Alleen onderhoud plegen als het systeem drukloos en afgekoeld is.

Voer de afgescheiden lucht regelmatig af middels de ontluichtingskraan. Zorg ervoor dat het systeem afgekoeld is! Verbrandingsgevaar! **(fig. 2)**

1.4. Demonteren

Maak het systeem drukloos.

Verwijder de Flexvent Solar uit het systeem.

Milieu

 Houdt u aan de lokale regelgeving bij het afvoeren van de Flexvent Solar.

NOR

1.1. Generelt

Dette settet inneholder Flexvent Solar **(A)** og instruksjoner **(B)**.

Applikasjon

Flexvent Solar kan brukes i solenergisystemer som bruker Glykol baserte tilsettsingsstoffer (maks 50%).

- Min. system temperatur: -10°C).
- Maks. system temperatur: 200°C).
- Max. Systemtrykk på Flexvent Solar: 10 bar.

Sikkerhet

Innstaller Flexvent Solar på ett tørt og frostfritt område og på en plass som tillater lett tilgang for vedlikehold.

1.2. Installasjon

 Vennligst ta hensyn til følgende punkter ved installering av Flexvent Solar.

- Få en kvalifi sert ingeniør til å utføre installasjonen.
- Sjekk lokale bestemmelser og retningslinjer.
- Skyll gjennom installasjonen tilstrekkelig før installering av Flexvent Solar.

- Installer Flexvent Solar vertikalt på systemets høyeste punkt **(fig. 1)**.
- Bruk forseglingstape på Flexvent Solar.

 Av sikkerhetsårsaker, Flexvent Solar er ikke en automatisk lufterventil.

1.3. Vedlikehold og service

 Kontroller Flexvent Solar visuelt på regelmessig basis.

Utfør bare vedlikehold når systemet ikke står under trykk og er avkjølt.

Tapp av separert luft jevnlig gjennom lufterkranen. Sikre at systemet har kjølt seg ned tilstrekkelig først! Fare for skålding **(fig. 2)!**

1.4. Demontering

Slipp ut trykket av systemet.

Fjern Flexvent Solar fra systemet.

Miljø

 Sjekk lokale bestemmelser angående fjerning av Flexvent Solar.

POL

1.1. Ogólne

Niniejszy zestaw składa się z Flexvent Solar **(A)** oraz instrukcji **(B)**.

Zastosowanie

Flexvent Solar może być wykorzystywany w systemach na energię słoneczną, używających dodatków opartych na glikolu (max. 50%).

- Min. temperatura systemu: -10 °C.
- Max. temperatura systemu: 200 °C.
- Max. ciśnienie systemu w Flexvent Solar: 10 bar.

Bezpiecze stwo

Flexvent Solar należy zainstalować w suchym i wolnym od mrozu miejscu, łatwo dostępnym w celu konserwacji.

1.2. Instalacja

 Przy instalacji Flexvent Solar należy uwzględnić poniższe zalecenia.

- Instalacja powinna być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego inżyniera.
- Należy stosować się do miejscowych przepisów i wytycznych.
- Stosownie oplucz instalację przed zainstalowaniem Flexvent Solar.

- Zainstaluj Flexvent Solar pionowo w najwyższym punkcie systemu. **(II. 1)**
- Na Flexvent Solar zastosuj taśmę uszczelniającą.

 Z powodów bezpieczeństwa Flexvent Solar nie jest automatycznym urządzeniem odpowietrzającym.

1.3. Konserwacja i obsługa

 Należy regularnie wizualnie sprawdzać Flexvent Solar.

Konserwację należy przeprowadzać wyłącznie wtedy, gdy system ostygł i zostało zmniejszone ciśnienie.

Wydzielone powietrze należy wypuszczać regularnie przez kranik odpowietrzania. Najpierw należy się upewnić czy system ostygł! Ryzyko poparzenia! **(II. 2)**

1.4. Rozmontowywanie

W przypadku odpowietrzników bez zaworu Należy zmniejszyć ciśnienie systemu. Usunąć Flexvent Solar z systemu.

Środowisko

 Należy stosować się do przepisów, odnośnie likwidacji Flexvent Solar.

POR

1.1. Generalidades

Este conjunto contém um Flexvent Solar **(A)** e um impresso de instruções **(B)**.

Aplicação

O Flexvent Solar pode ser utilizado em sistemas solares com aditivos a base de glicol (máx. 50%).

- Temperatura mínima do sistema: -10 °C.
- Temperatura máxima do sistema: 200 °C.
- Pressão máxima do sistema na instalação do Flexvent Solar: 10 bar.

Segurança

Instale o Flexvent Solar num local seco e livre de geadas e num lugar que ofereça bom acesso para a manutenção.

1.2. Instalação

 Quando instalar uma Flexvent Solar, tenha atenção aos seguintes pontos.

- A instalação deve ser efectuada exclusivamente por pessoal qualifi cado.
- Observe os regulamentos e normas locais.
- Enxagúe bem a instalação antes de instalar o Flexvent Solar.

- Instale o Flexvent Solar na vertical, no ponto mais alto do sistema **(fig. 1)**.
- Utilize fi ta de vedação no Flexvent Solar.

 Por razões de segurança o Flexvent Solar não tem purga de ar automática.

1.3. Manutenção e reparações

 Efectue regularmente uma inspeccão visual no Flexvent Solar.

Os trabalhos de manutenção devem sempre ser executados com o sistema depressurizado e arrefecido.

Elimine regularmente o ar acumulado por meio da torneira de purga. Assegure-se de que o sistema está arrefecido. Perigo de queimaduras **(fig. 2)!**

1.4. Desmontagem

Despressurize o sistema.

Retire o Flexvent Solar do sistema.

Ambiente

 Observe as regulamentações locais quando deitar fora o Flexvent Solar.

SLK

1.1. Všeobecne

Toto balenie pozostáva zo zariadenia Flexvent Solar **(A)** a návodu na použitie **(B)**.

Použitie

Zariadenie Flexvent Solar použi v rámci systémov so solárnou energiou, ktoré obsahujú prísadu glykol (maximálne 50%).

- Minimálna teplota systému: -10 °C.
- Maximálna teplota systému: 200 °C.
- Maximálny tlak v zariadení Flexvent Solar je 10 bar.

Bezpečnos

Zariadenie Flexvent Solar montujte do suchého prostredia bez vplyvu mrazu tak, aby bola prípadná údržba jednoduchá a zariadenie dostupné.

1.2. Montáž

 Pri montáži Flexventu Solar dbajte na nasledovné

- Montáž smie vykona iba osoba - kvalifikovaná odborník.
- Postupujte v súlade s miestnymi predpismi a odporúčaniami.
- Miesto inštalácie zariadenia Flexvent Solar najprv starostlivo ošetríte vodou.

- Zariadenie Flexvent Solar umiestnite do zvislej polohy, v najvrchnejšej časti systému. **(Obr.1)**
- Pri montáži použite pásku na tesnenia.

 Z bezpečnostných dôvodov nie je zariadenie samoodvzdušňovacie.

1.3. Údržba a servis

 Pravidelne vykonávajte obhliadku zariadenie Flexvent Solar.

Údržbu vykonávajte, iba ak už zariadenie nie je pod tlakom a vychladlo.

Pravidelne odpúš ajte nahromadený vzduch cez odpúš ací kohútik. Systém/zariadenie musí najprv vychladnú ! Nebezpečenstvo obarenia! **(Obr.2)**

1.4. Demontáž

Zariadenie najprv odtlakujte.

Odpojte zariadenie Flexvent Solar zo systému.

Ochrana životného prostredia

 Pri zariadení Flexvent Solar dodržujte miestne predpisy o likvidácii.

SWE

1.1. Allmänt

Dette settet inneholder Flexvent Solar **(A)** og instruksjoner **(B)**.

Applikasjon

Flexvent Solar kan brukes i solenergisystemer som bruker Glykol baserte tilsettsingsstoffer (maks 50%).

- Min. system temperatur: -10°C).
- Maks. system temperatur: 200°C).
- Max. Systemtrykk på Flexvent Solar: 10 bar.

Sikkerhet

Innstaller Flexvent Solar på ett tørt og frostfritt område og på en plass som tillater lett tilgang for vedlikehold.

1.2. Installasjon

 Vennligst ta hensyn til følgende punkter ved installering av Flexvent Solar.

- Få en kvalifi sert ingeniør til å utføre installasjonen.
- Sjekk lokale bestemmelser og retningslinjer.
- Skyll gjennom installasjonen tilstrekkelig før installering av Flexvent Solar.

- Installer Flexvent Solar vertikalt på systemets høyeste punkt. **(fig. 1)**
- Bruk forseglingstape på Flexvent Solar.

 Av sikkerhetsårsaker, Flexvent Solar er ikke en automatisk lufterventil.

1.3. Vedlikehold og service

 Kontroller Flexvent Solar visuelt på regelmessig basis.

Utfør bare vedlikehold når systemet ikke står under trykk og er avkjølt.

Tapp av separert luft jevnlig gjennom lufterkranen. Sikre at systemet har kjølt seg ned tilstrekkelig først! Fare for skålding! **(fig. 2)**

1.4. Demontering

Slipp ut trykket av systemet.

Fjern Flexvent Solar fra systemet.

Miljø

 Sjekk lokale bestemmelser angående fjerning av Flexvent Solar.